

Situatie


N



Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik
De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van Rijkswaterstaat

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel	Meetvaartuig	: Blue
Referentievlak	: NAP	Dieptesensor	: Seabat T-20
Hoogtecorrectie	: 06-GPS	Plaatsbepaling	: Septentrio AsteRx-U3 MARINE
Transformatie	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Motionsensor	: IxBlue Hydrins
		Inwinsoftware	: Beamworx NavAQ
		Verwerkingssoftware	: Beamworx AutoClean
		Presentatiesoftware	: ArcGIS 10.8


Legenda: Verschil (m) <0.5 -0.4 - -0.3 -0.3 - -0.2 -0.2 - -0.1 -0.1 - 0 0 - 0.1 0.1 - 0.2 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 >0.5	Opmerkingen: - Verschilgrid: celgrootte 1 x 1 m (gemiddeld) - Verschilcijfer: celgrootte 2.5 x 2.5m - Blauwe kleuren zijn negatief (verdieping) - Rode kleuren zijn positief (verondieping) Betonningsbestand: actueel (vaarwegmarkeringen uit RWS featureserver) Datum huidige opname: 07-08-2025 Datum vorige opname: 23-06-2025
--	---

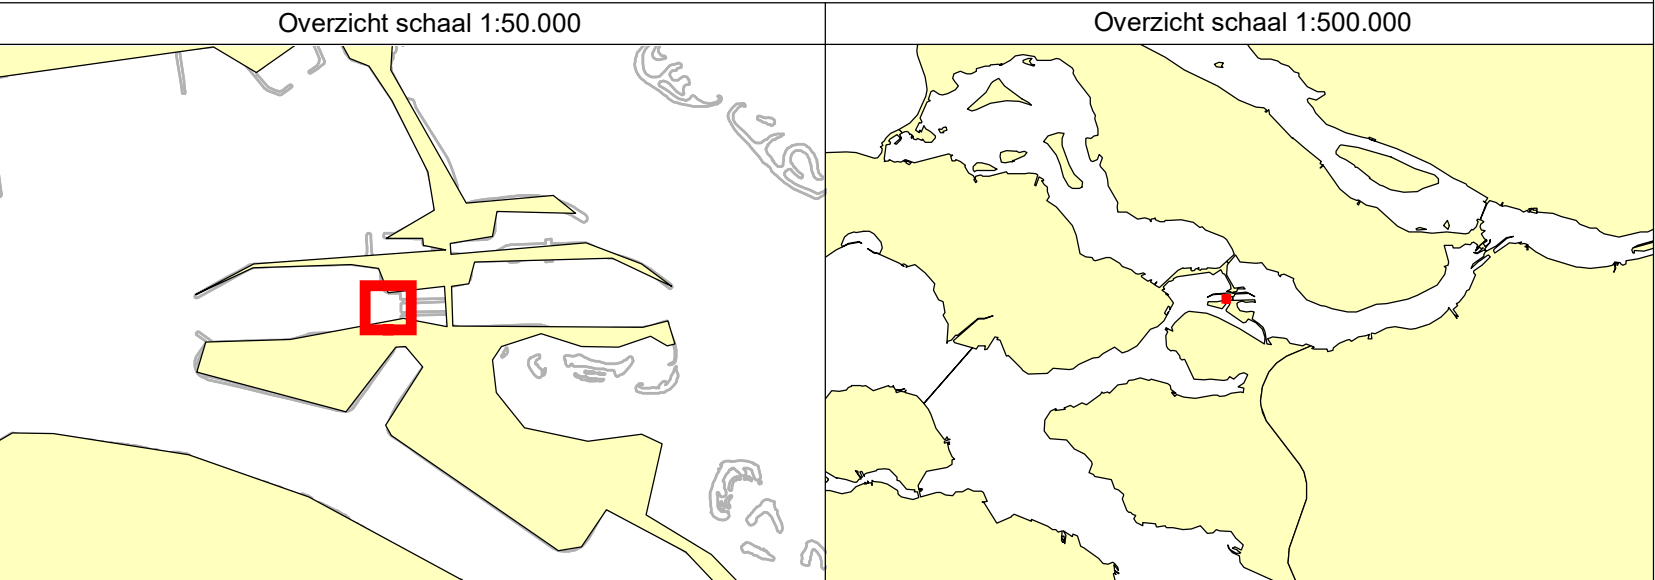

Krammersluizen stortebed West - Zijpezijde - vak 3204

Verschilkaart

Opnamedatum: 07-08-2025 - Opnamedatum: 23-06-2025

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	PRS projectcode	25OOS3204ml8_4
		Kaartnummer	25OOS3204ml8_4-verschil
		Kaartserie	1 van 1 bladen
		Normering data	IHO Norm 1A
		Formaat	A1
Opdrachtnemer:		Schaal	1:500
			
		Getekend	Gecontroleerd
		RvdG	JS
		Datum: 7-8-2025	Datum: 7-8-2025
tel: 0475 461 248			

tel: 0475 461 248

Esri Nederland, Community Maps Contributors

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend